



Unit mm

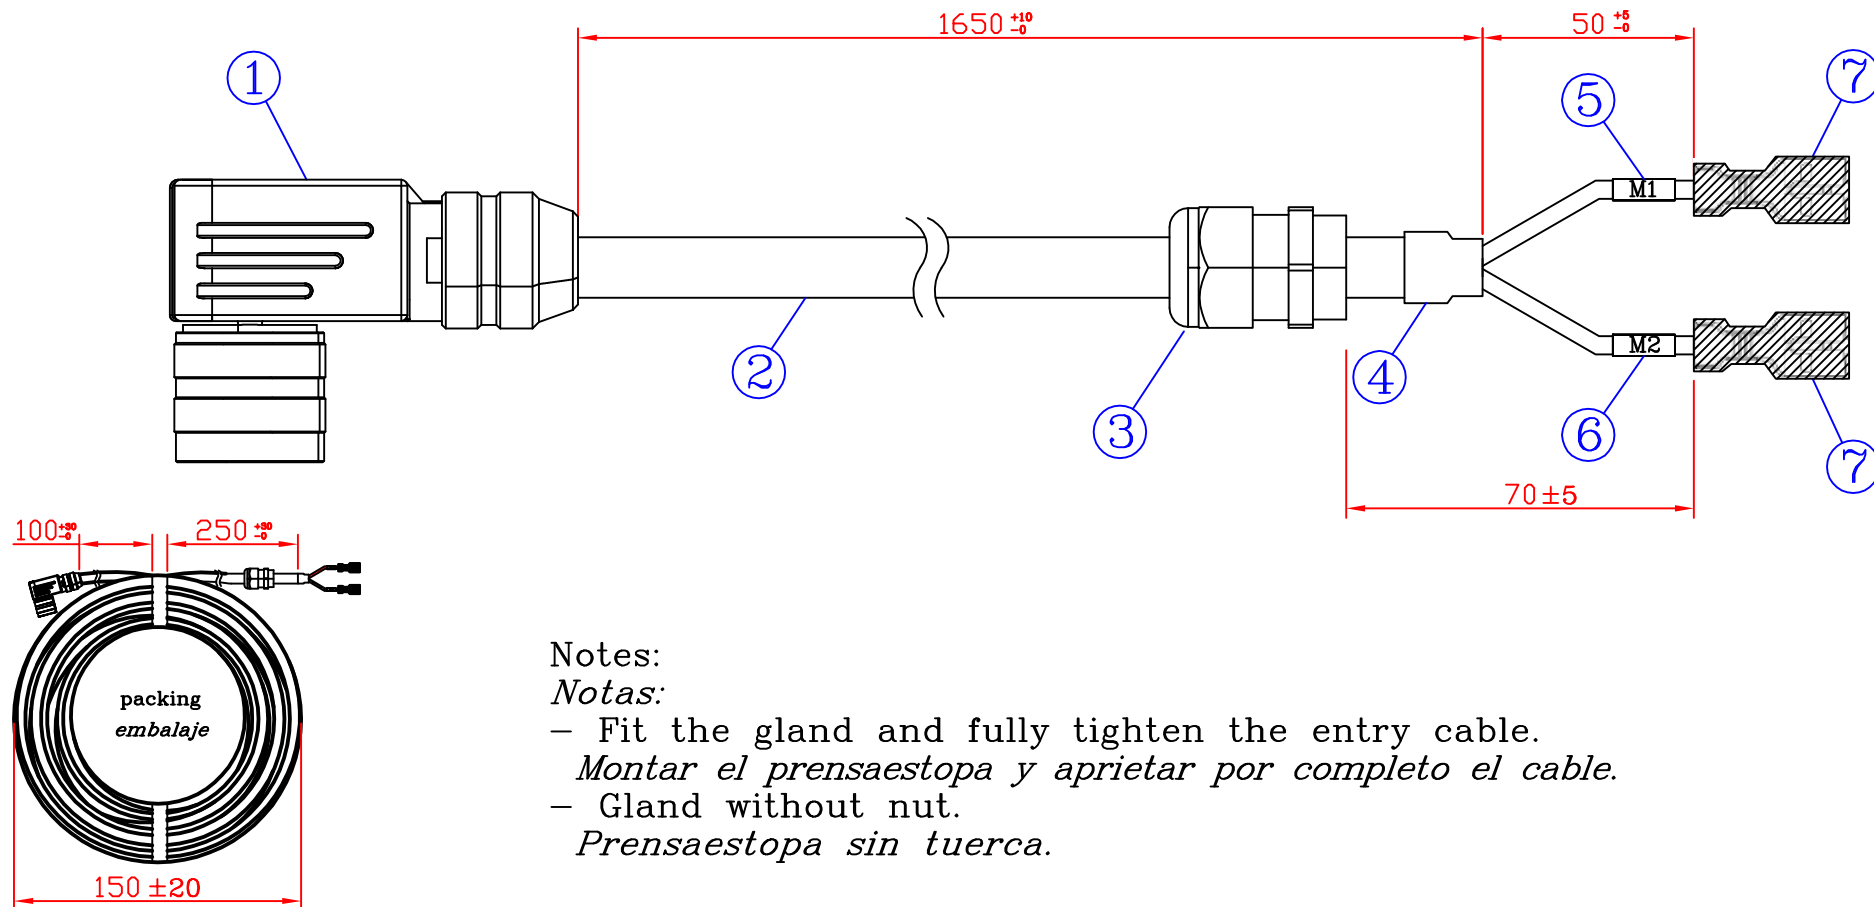

Notes:

Notas:

- Fit the gland and fully tighten the entry cable.
Montar el prensaestopa y apretar por completo el cable.
- Gland without nut.
Prensaestopa sin tuerca.

 Pin Assignments <i>Asignación pines</i> Front view <i>Vista frontal</i>		3	
	Black <i>Negro</i> /2	2	M2
	Red <i>Rojo</i> /1	1	M1
	Wire color <i>Color cable</i> /Nº	Connector <i>Conector</i>	Label <i>Etiqueta</i>

Acceptance criteria IPC-A-620 Class 2

Criterio aceptación IPC-A-620 Class 2

2	Insulated Crimp Receptacle 0.35 x 0.61mm 2.5 mm2	7		
1	Outdoor Marker. Text: M2	6		
1	Outdoor Marker. Text: M1	5		
1	Heat shrink tube	4		
1	Cable Gland M16*1,5 Black IP68 UV Protected	3		
1	Cable 2 x 16AWG UL 2464 UV Protected	2		
1	Connector Binder 99-5606-75-03	1		
Quantity	Title and Comments	Mark	Material	Finished
	Date	Name	Rev.	
DRAWN BY:	09/11/17	MARTINE TORRE A.	A	
CHECKED BY:				
 Scale	CABLE MOTOR			EXTERNAL CABLE
TOLERANCE	C16003#38			SUNTRACK
.xx ±0.1				SIZE A4
.xxx ±0.05				SHEET 1 OF 1
ANGLES ±1°				